




ZIŅAS PAR KATLA GALVENAJIEM ELEMENTIEM

Galveno elementu nosaukums (boileri, caurules, kurtuves, loksnes, sekcijas)	Skaits	Izmēri, mm			Tērauda marka	Izgatavošanas veids	Ziņas par metināšanu	
		Diametrs	Sienu biezums	Garums vai augstums			metināšanas veids	elektrodi un metināšanas stieple (tips, marka)
Lietmu cauruli	1	750mm	12mm	2710	CT17DC	Velmēta	NAV	
Uguns kamera	1	530mm	12mm	180mm	CT17DS	Velmēta	NAV	
Caures	182	Ø 60	4mm	3525mm	— — —			
Korpus	1	2300mm	10mm	3490	— " —	Velmēta	aut. met	— " —
Caurules	150	Ø 76	4mm	3525	— — —			

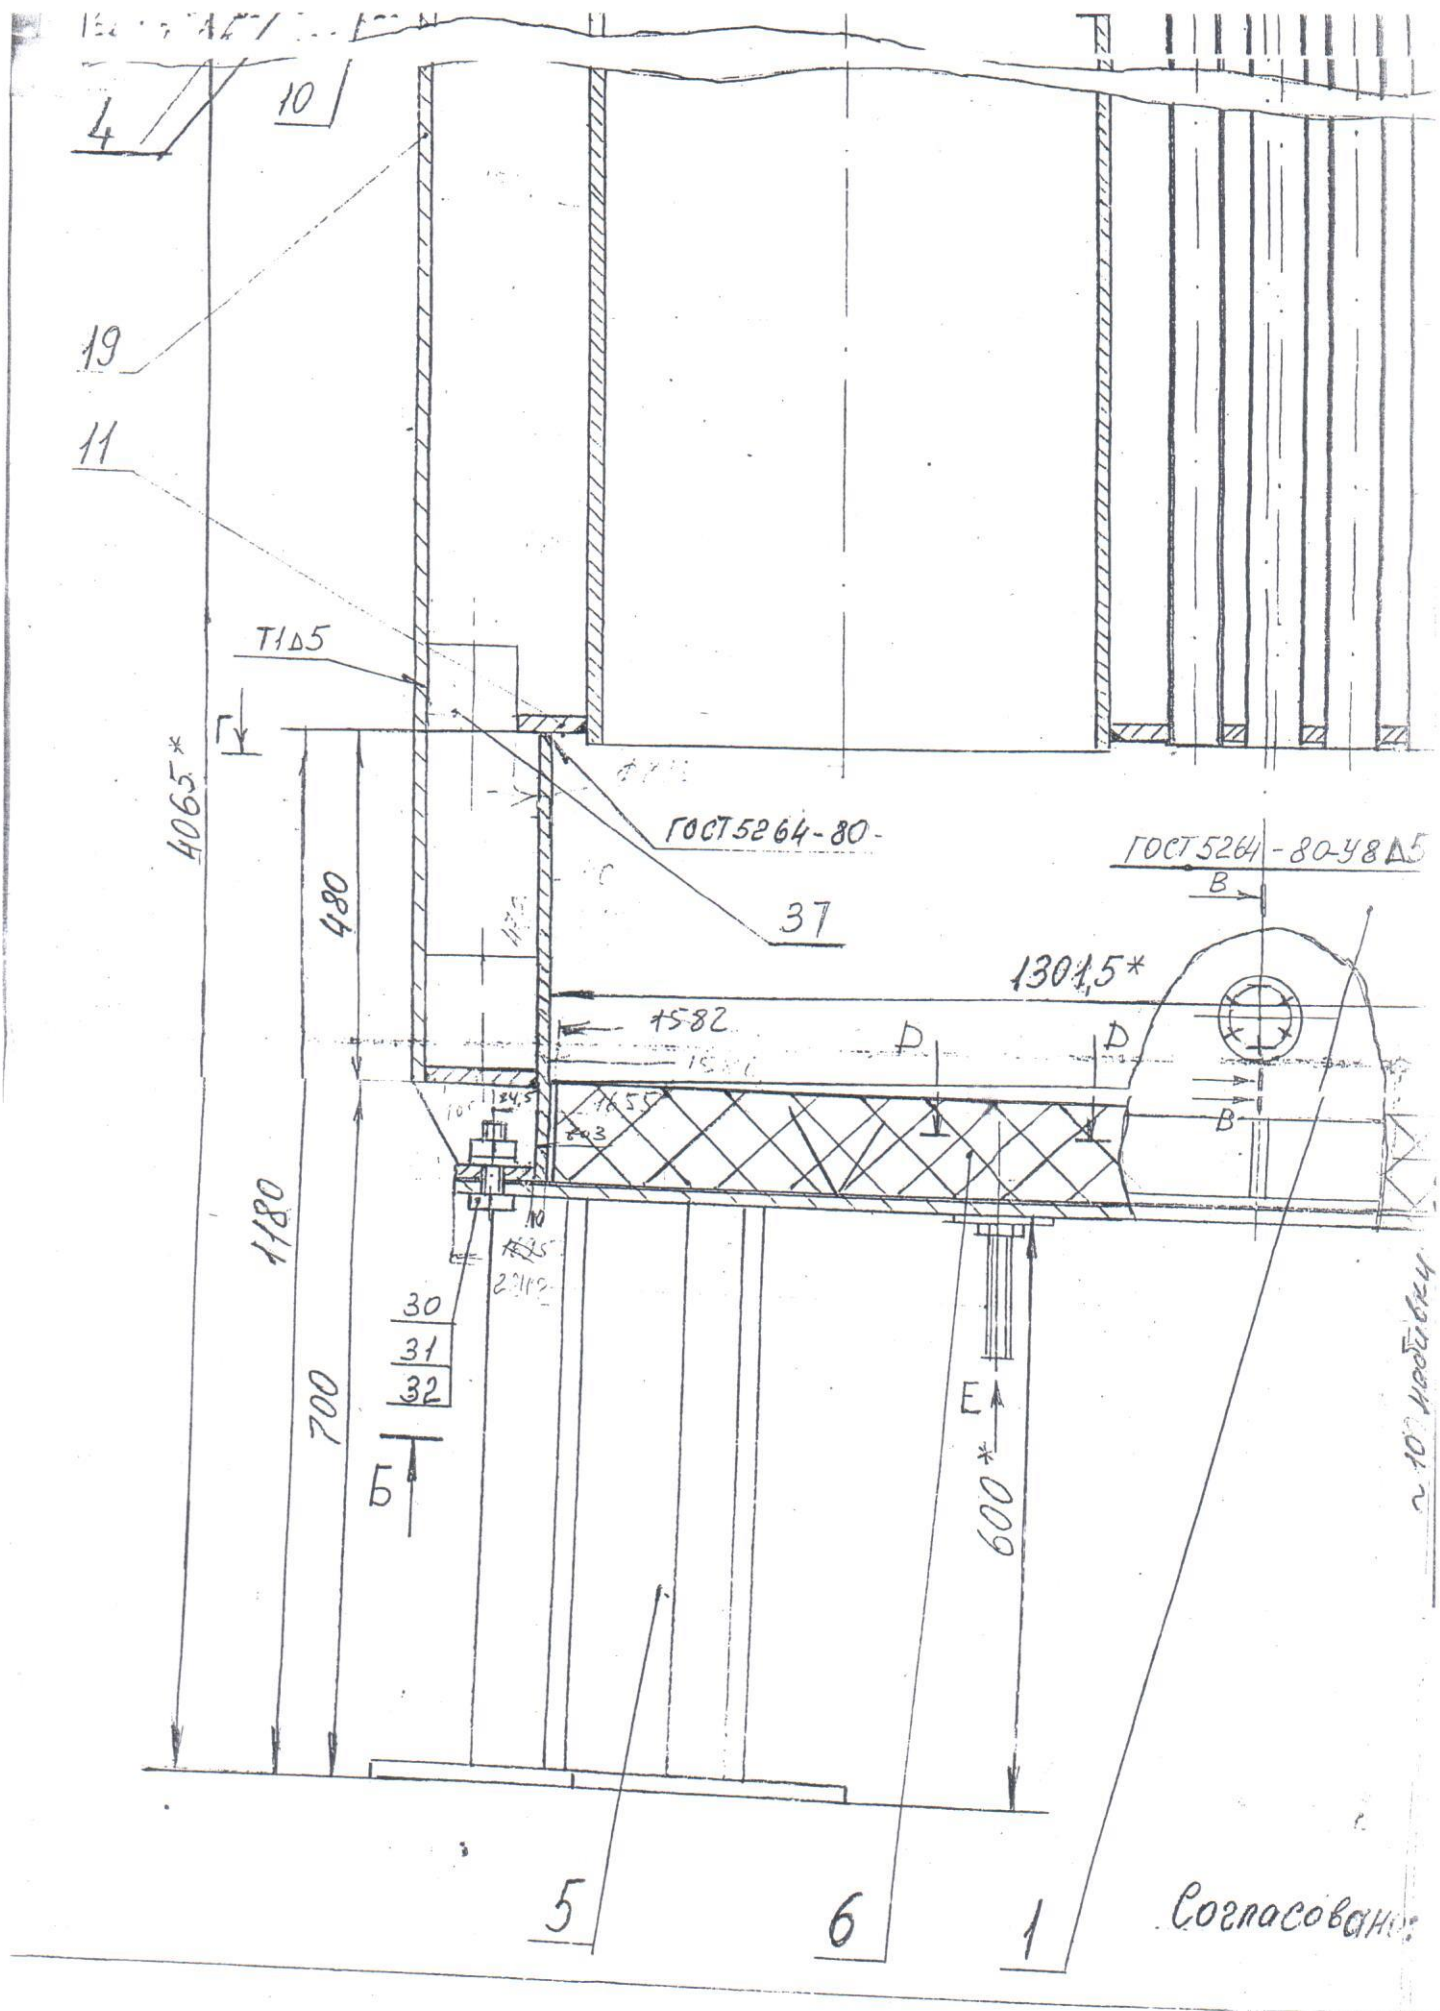

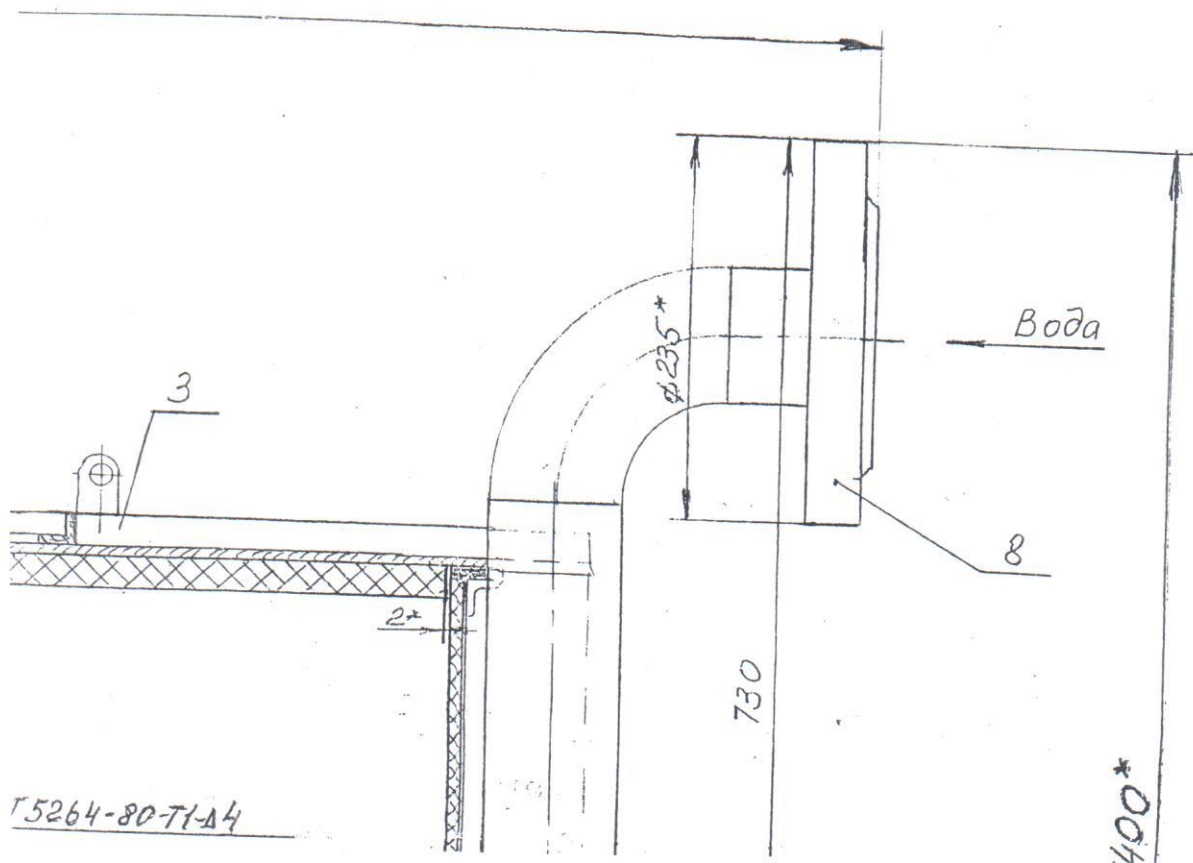


- 1 * Размеры для справок.
- 2 Объем контроля стыковых сварных соединений - 10% от общего объема одностыковых стыков, но не менее 5 стыков - УЗД
3. Гидроиспытать давлением 8 кгс/см²
4. Наружные поверхности покрыть грунтом ФЛ-03К ГОСТ 9103-81.
5. Масса котла указана без учета массы изоляции
6. Рабочее давление - 0,6 МПа (6 кгс/см²)
Рабочая температура ~ 115°C

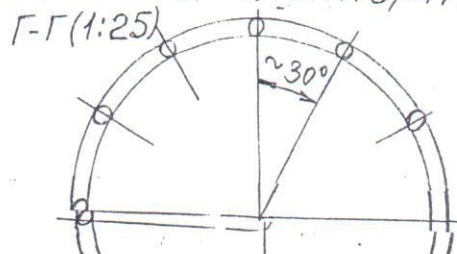


7. Детали ноз. 39, 40, 41 и четыре
— шайбы ноз. 32 при транспорти-
ровке собирать и уложить
в отдельную тару.

A ↓

Вода ↑

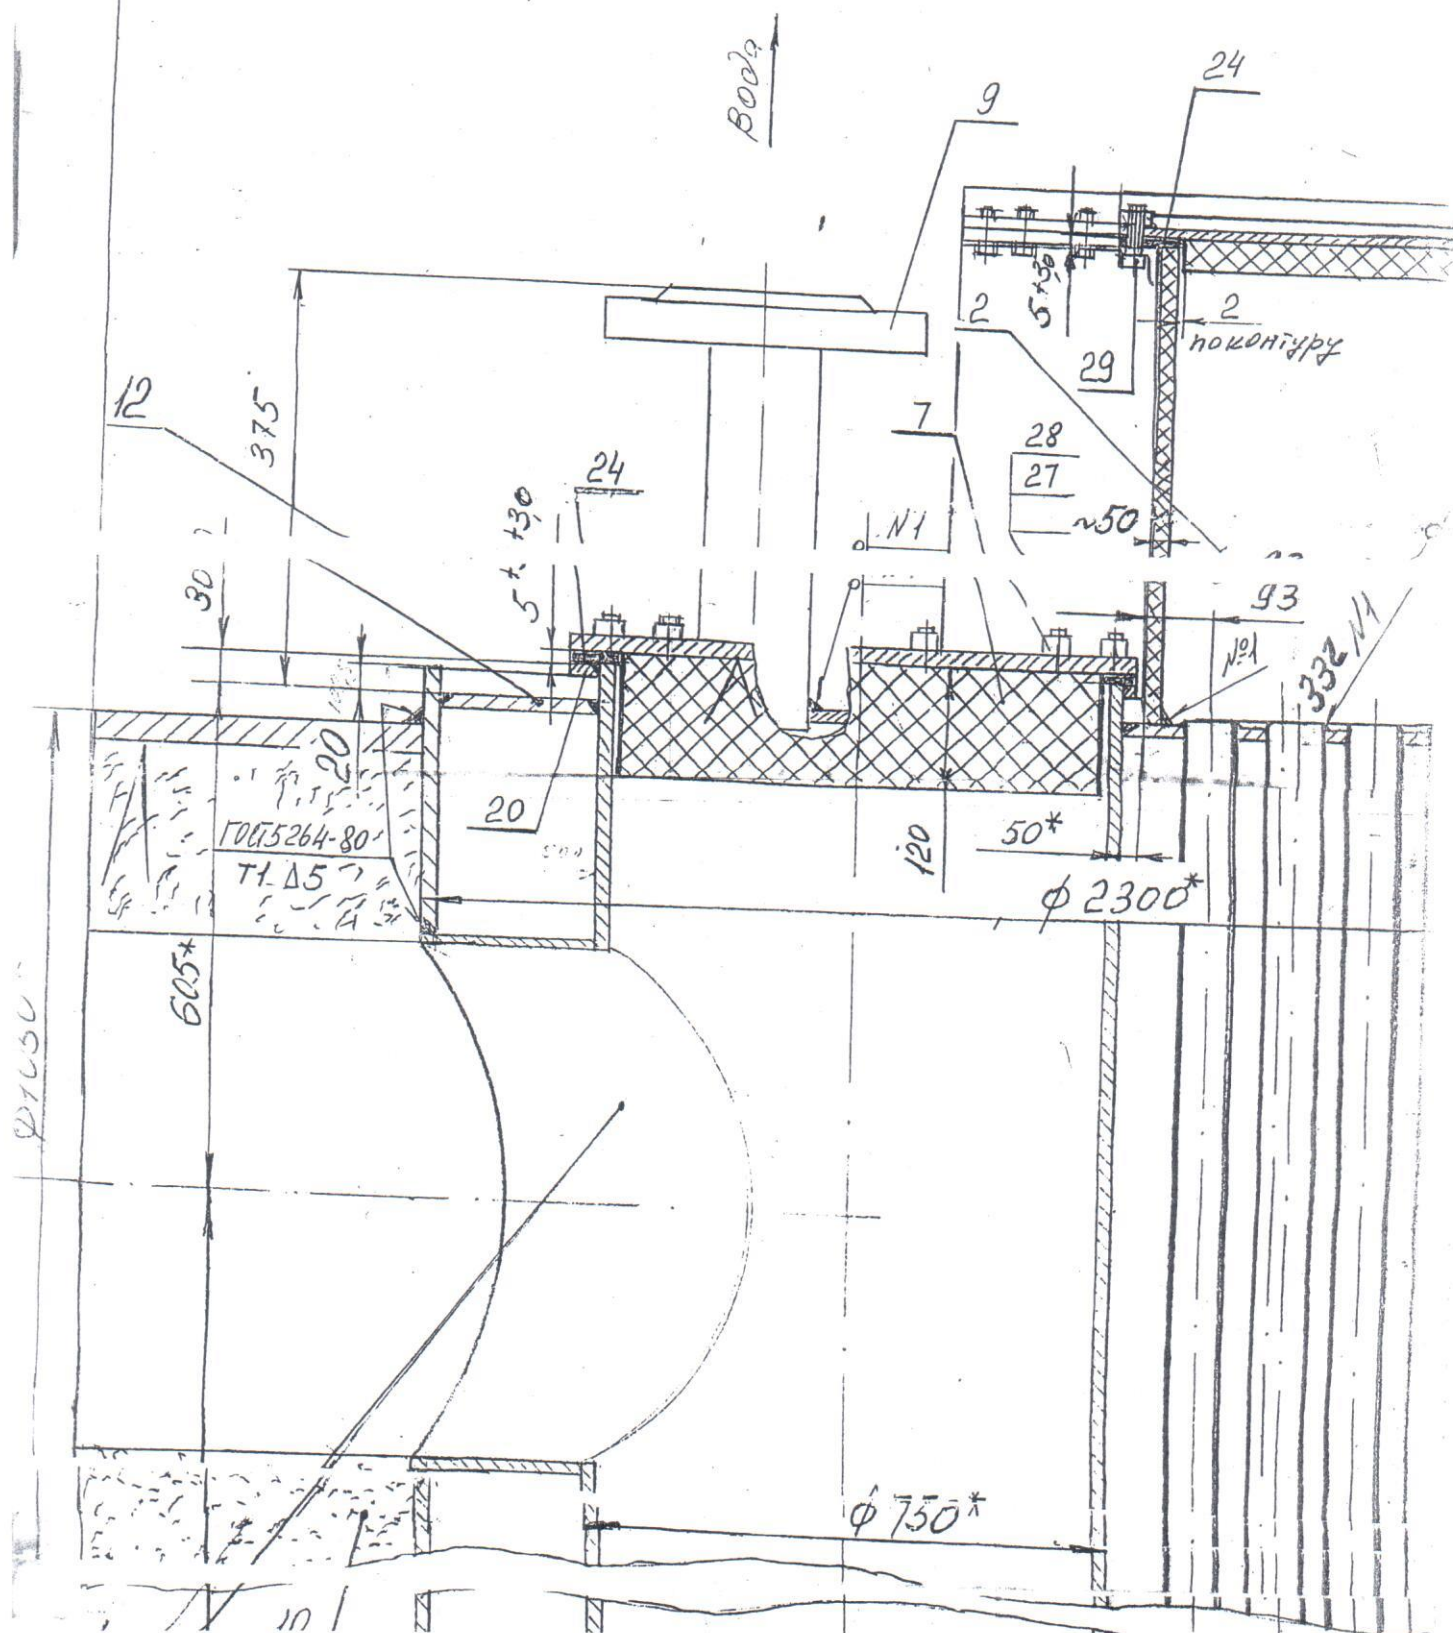

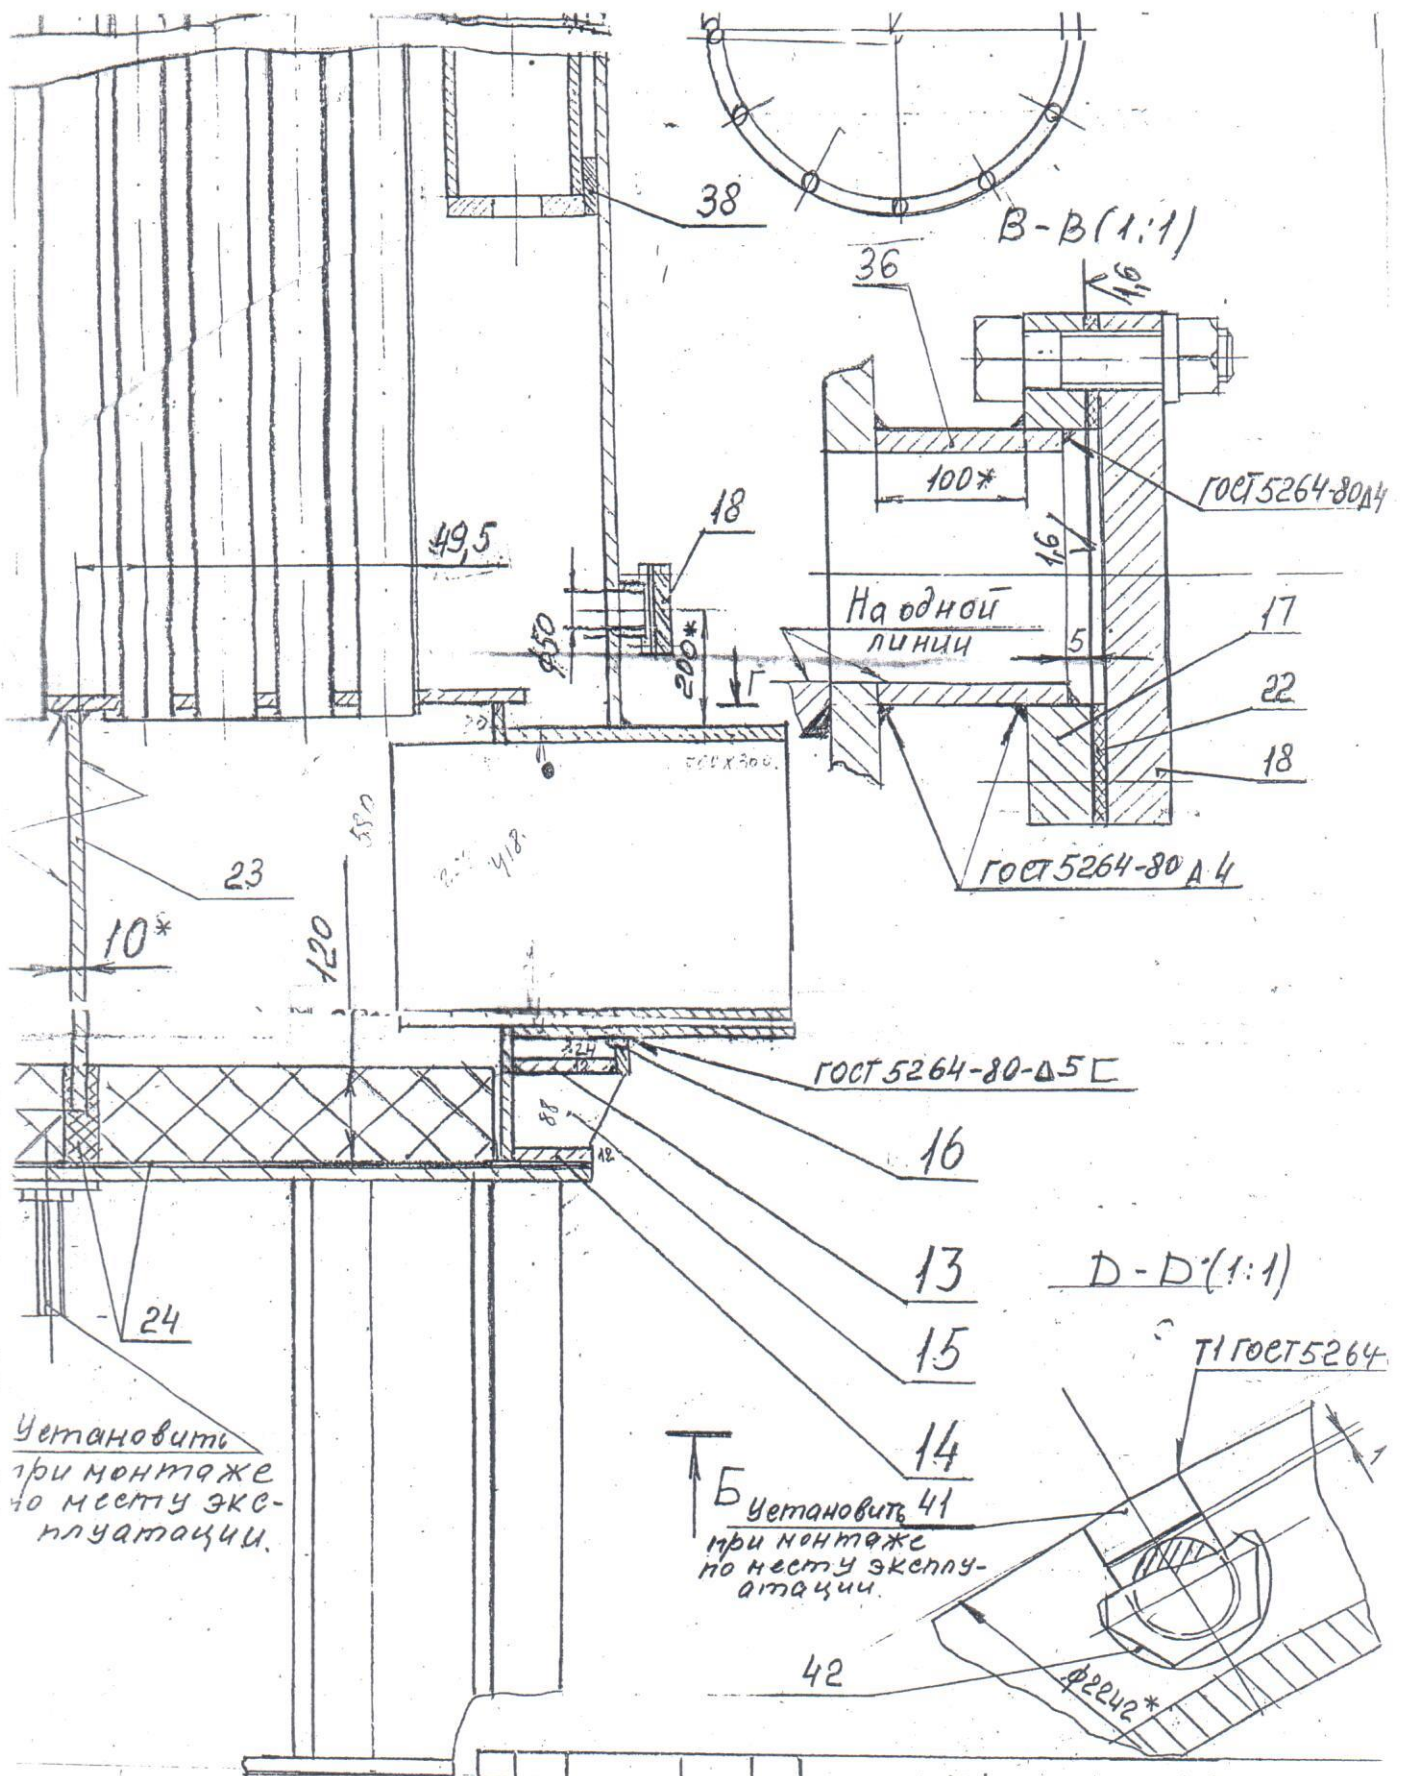

представитель
заказчика

Исполн	Н.В.К.	Подпись	Дата
Разработ	Н.В.К.	Где	09.98
Проект			
Т.К.О.П.			
Н.К.О.П.	Б.С.О.В.	09.11.2001	25
УТВ.	Б.С.	09.11.2001	25

3542.00.00 СБ

Теплообменник.
3 MW/W

Лист	Масштаб	Масштаб
12148	1:1	
КВО и Т		